


UWAGI:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Pod rurociągi zaprojektowano podsypkę z piasku o grubości 15 cm.

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.
w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne aby ustalić kolizje,
w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji, proponowane rozwiązanie
uzgodnić z projektantem.

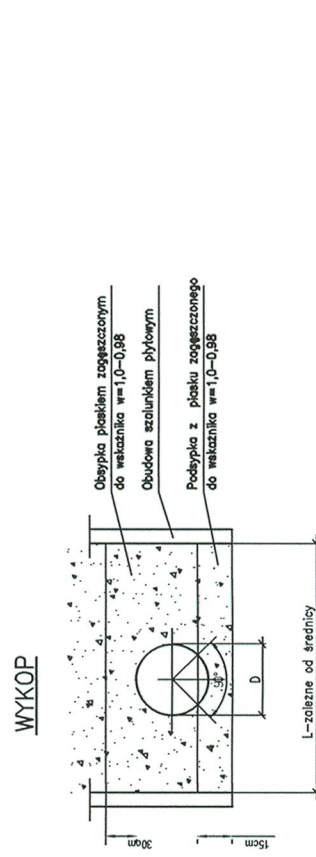

KFG
Kancelaria Projektowa
ul. Wiatrak 15, 64-623 Pleszew
tel. (0) 61 821 93 00, fax (0) 61 821 93 00
e-mail: biuro@kfgprojekt.pl, kfg@kfgprojekt.pl
ul. Wiatrak 15, 64-623 Pleszew
tel. (0) 61 821 93 00, fax (0) 61 821 93 00
e-mail: biuro@kfgprojekt.pl, kfg@kfgprojekt.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Robudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na budowie
ścieki rowerowej

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:100/500

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk

OPRACOWAŁ
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk
mgr inż. Anna Pilińska-Jelenczyk

data
06.2019
nr rys.
3
PAB
Tom
V


UL. SZKOŁKARSKA

UL. POZIOMKOWA

UL. JACODOWA

UL. SZKOŁKARSKA

UL. BORÓWKOWA



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

RZĘDNA DNA WYKOPU

ZAGĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

SREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY