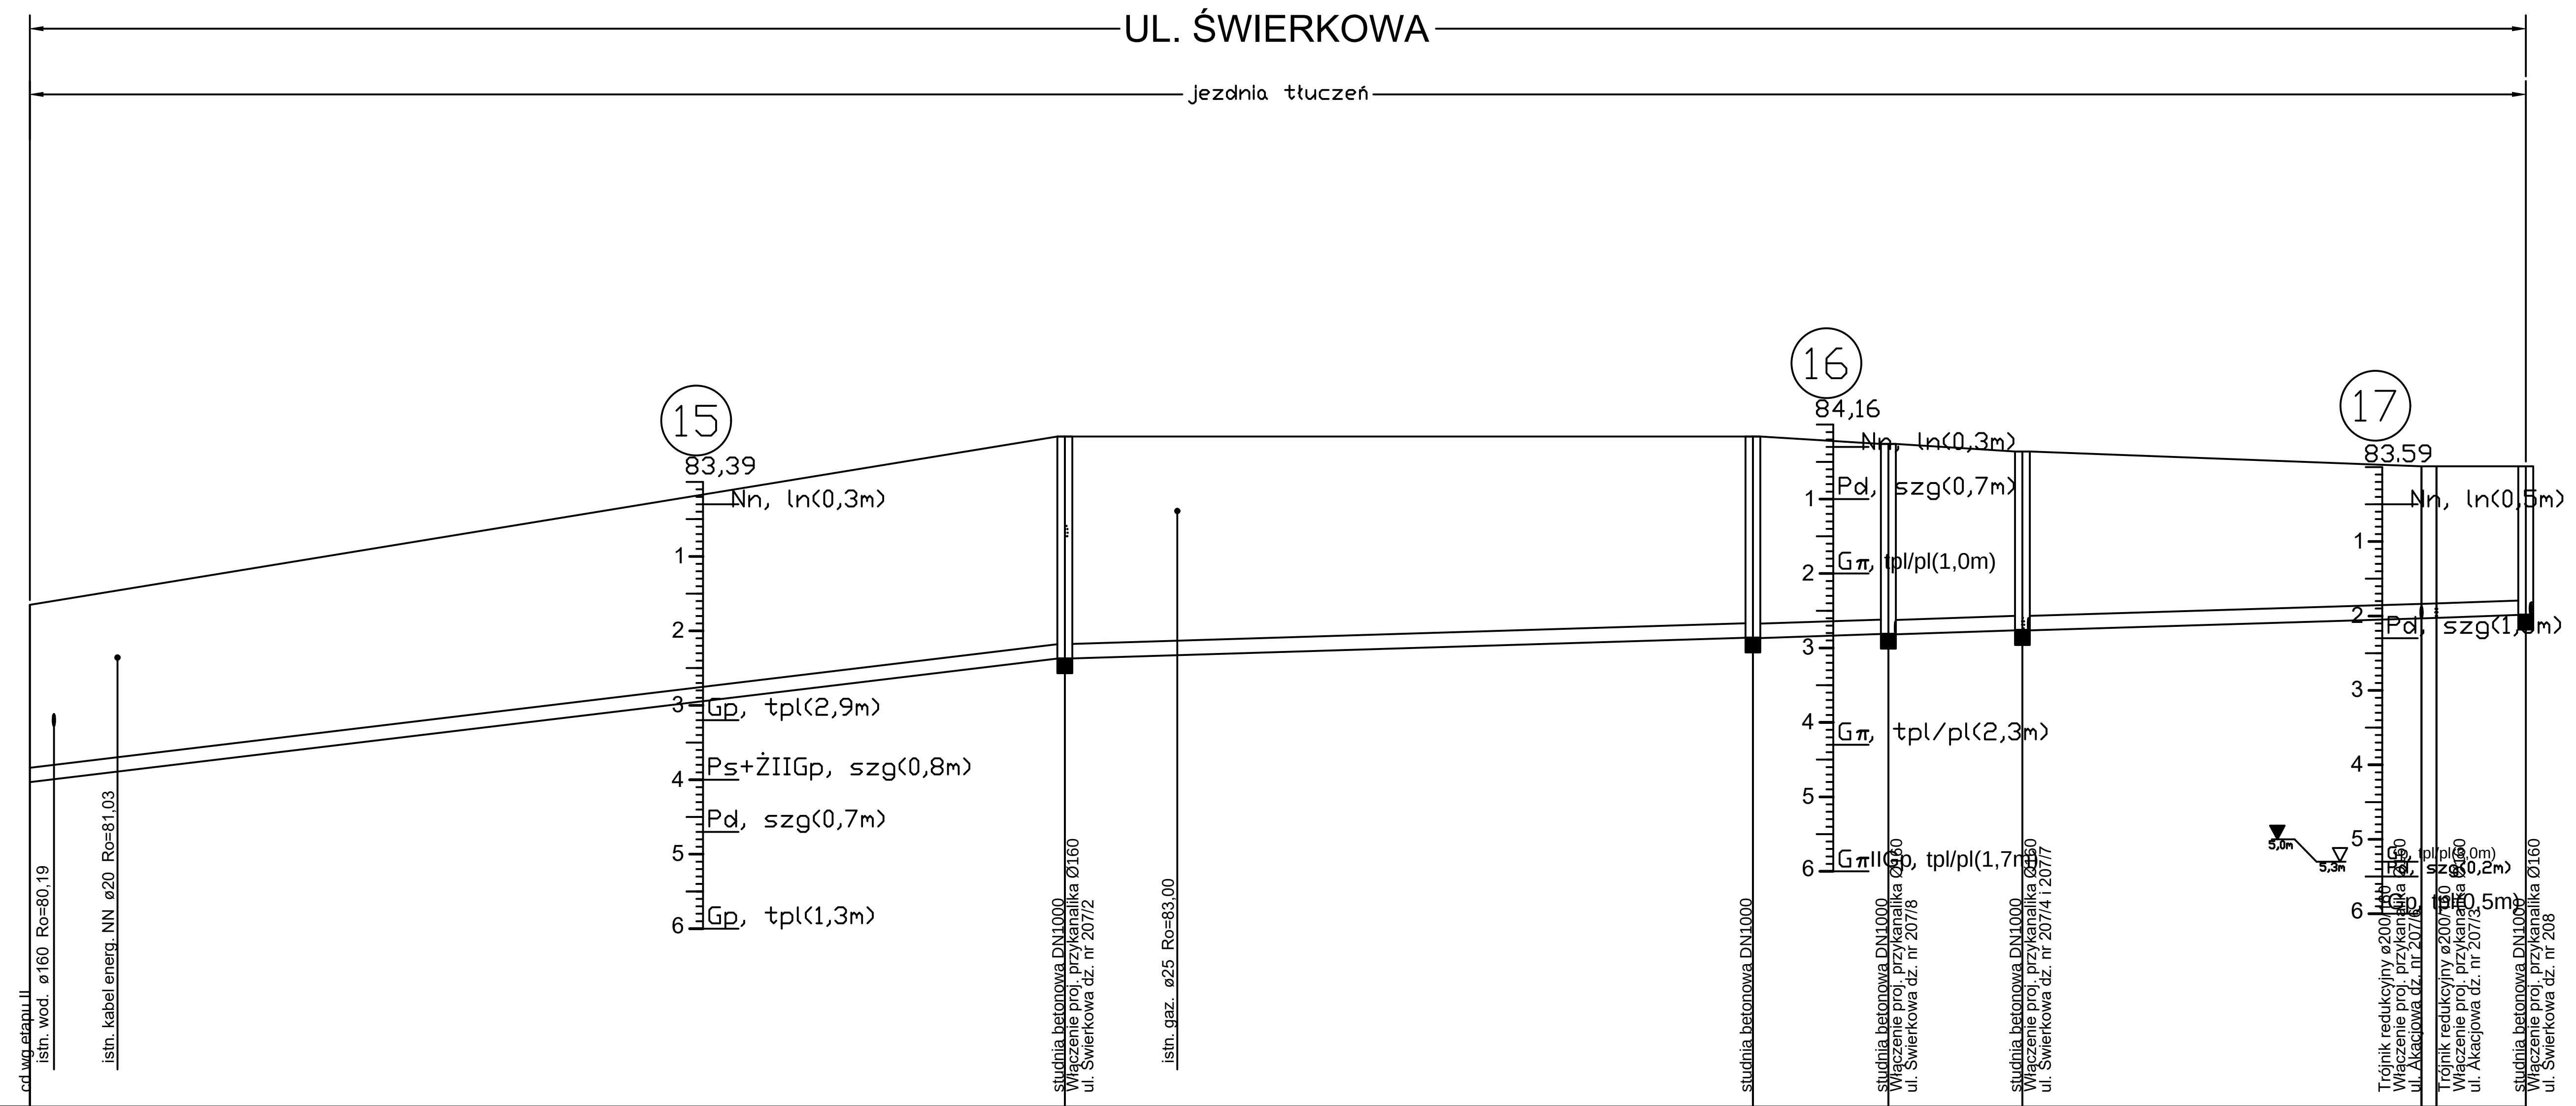

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać próbną odkrywkę. Prace w pobliżu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sposobem ręcznym.
- Wykopy wąskoprzestrzenne
- Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U
- Rury kanalizacyjne tłoczne PE100
- Rura ochronna o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu z sieciami kablowymi

Poziom porównawczy 75,00 m n.p.m.

	K2	KS5	KS6	KS7	KS9	T31	T32	KS10
Rzędna terenu projektowanego	81,74	84,00	84,00	83,90	83,80	83,60	83,60	83,60
Rzędna terenu istniejącego	81,74	84,00	84,00	83,90	83,80	83,60	83,60	83,60
Rzędna dna kanału	79,36	81,02	81,30	81,35	81,40	81,56	81,57	81,61
Zagłębienie dna kanału [m]	2,38	2,98	2,70	2,55	2,40	2,04	2,03	1,99
Odległości [m]	69,5	46,2	9,1	9,0	26,8	1,0	6,0	
Średnice / Spadek	200×5,9 / 2,4 %	200×5,9 / 0,6 %					200×5,9 / 0,7 %	
Długość trasy [m]	0,0	69,5	115,6	124,7	133,7	160,6	161,6	167,6

LEGENDA

(linia podwójna)	Projektowana kanalizacja sanitarna
(linia pojedyncza)	Teren isteniejący
H	Gleba
NNB	Nasyp niebudowlany
Pd	Piasek droby
Pg	Piasek gliniasty
Gp	Glina piaszczysta
71	Nr otworu geologicznego
1,0m	Nawiercony poziom wody gruntowej
2,5m	Ustabilizowany poziom wody gruntowej

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław

BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

Obiekt:	BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI ZIELĄTKOWO I CHLUDOWO, GMINA SUCHY LAS - ETAP 3		skala 1:100/1:500
Tytuł rys.:	PROFIL - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA		nr rys. IS21.1
Projektant Wiodący: br. sanitarna	mgr inż. Paweł Winturski	LBS/0063/POOS/09 do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 08.2017
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 08.2017
Sprawdził: br. sanitarna	mgr inż.Andrzej Baczmański	Upr.bud. nr 14/93/ZG do projek. w zakresie sieci sanitarnych	podpis: data: 08.2017