




PRZEKRÓJ A-A

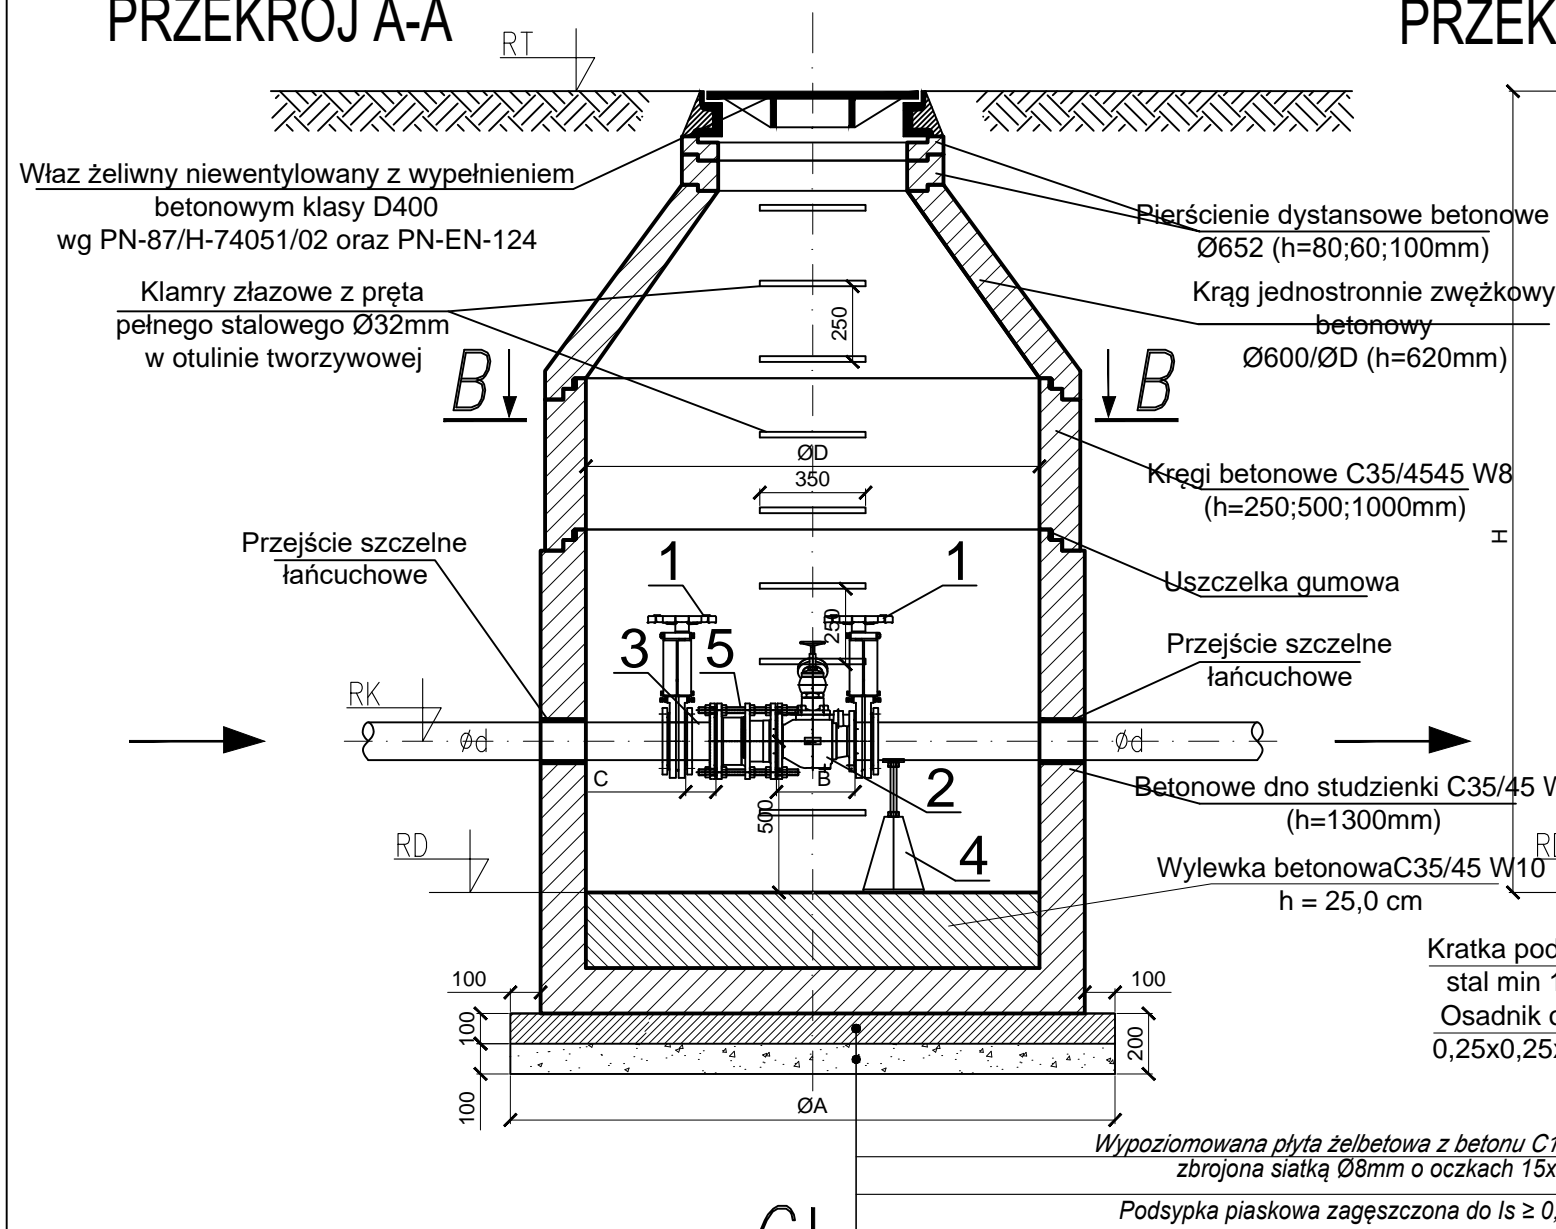

PRZEKRÓJ C-C

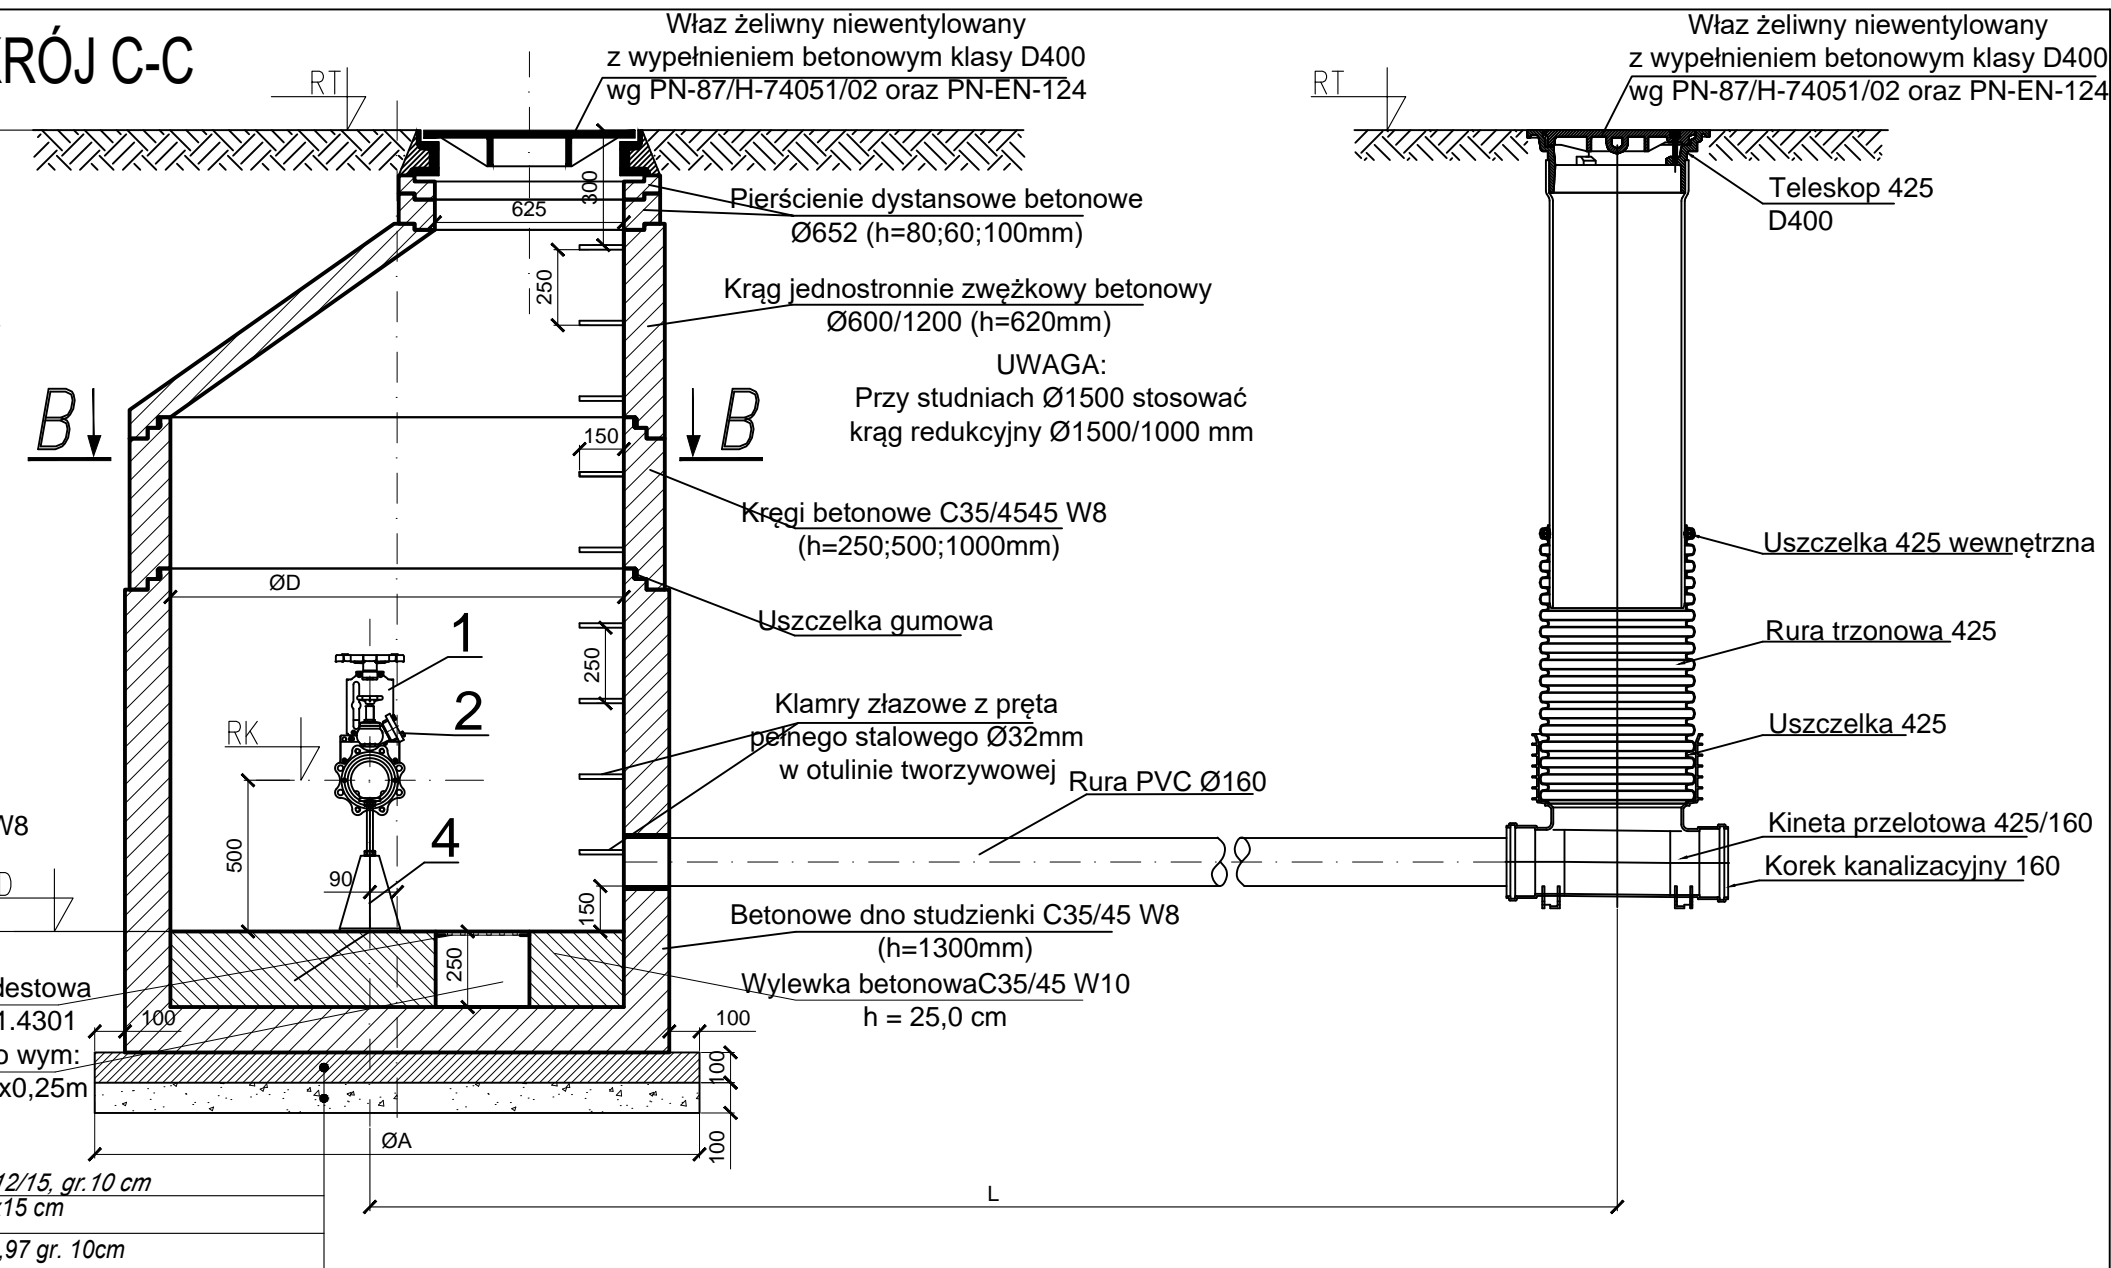

PRZEKRÓJ B-B

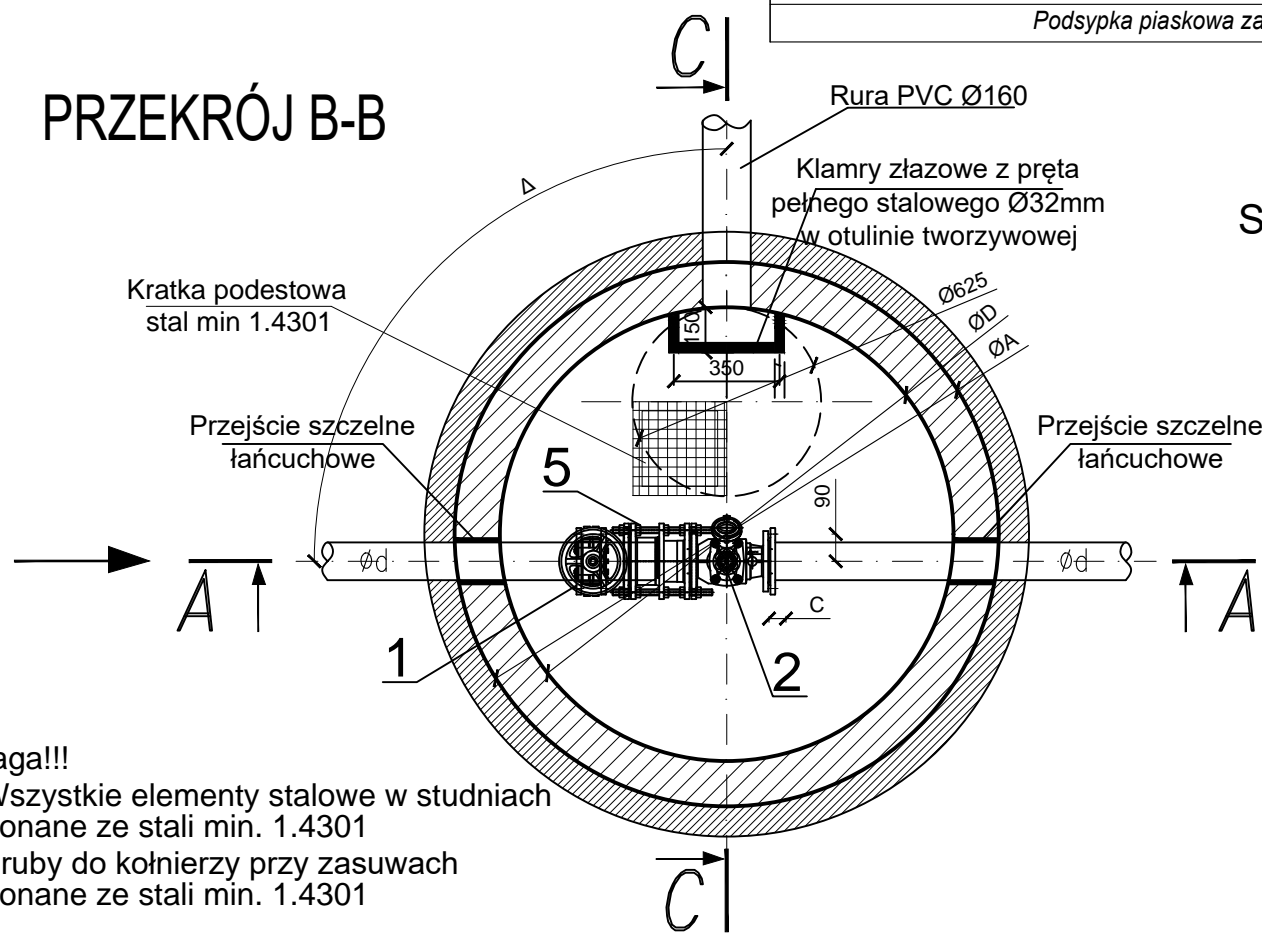

STUDZIENKA CZYSZCZAKOWA Ø1500mm

z betonu B-45(C35/45)
mrozoodpornego (F-150)
wodoszczelnego (W 10)
mało nasiąkliwe (nw<5%)

L.p.	Nazwa elementu
1	Zasuwa nożowa PN10
2	Czyszczak rewizyjny, PN10 z zaworem hydrantowym NH52
3	Tuleja kołnierзова PE z pierścieniem stalowym
4	Podpora pod rurociąg, wysokość 25 cm regulacja od 34 do 53cm , DN = Ød Podpora przykręcana do podłoża w wykonaniu materiałowym KO.
5	Kształtka montażowo-demontażowa DN80 z prętami gwintowanymi ze stali ocynkowanej oraz nakrętkami ze stali ocynkowanej

Lp.	Nazwa	Δ	L
1.	CZ1	267°	5,90
2.	CZ2	307°	2,45
3.	CZ3	34°	1,30
4.	CZ4	92°	1,4
5.	CZ5	90°	3,75
6.	CZ6	270°	2,75

Zestawienie studni czyszczakowych										
Lp.	Nazwa	RT	RK	RD	Ød	H	A	B	C	D
					[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1.	Cz1	89,72	88,26	87,76	Ø90	1,96	Ø2000	500	100	Ø1500
2.	Cz2	89,65	88,11	87,61	Ø90	2,04	Ø2000	500	100	Ø1500
3.	Cz3	92,31	90,69	90,19	Ø90	2,12	Ø2000	500	100	Ø1500
4.	Cz4	93,4	91,67	91,17	Ø90	2,23	Ø2000	500	100	Ø1500
5.	Cz5	89,6	87,34	86,84	Ø90	2,76	Ø2000	500	100	Ø1500
6.	Cz6	77,95	76,34	75,84	Ø90	2,11	Ø2000	500	100	Ø1500

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o. ul. Ślęzna 112/38, 53-111 Wrocław		ESKO CONSULTING	
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (088) 451-85-96, fax (088) 451-85-95 e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl		Obiekt: BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI ZIELĄTKOWO I CHŁUDOWO, GMINA SUCHY LAS - ETAP 3	
Tytuł rys.: STUDZIENKA CZYSZCZAKOWA 1500mm - RYSUNEK POGLĄDOWY		nr rys. 1S30	
Projektant Wzrosty: br. sanitarna	mgr inż. Paweł Winturski	LBS/0063/POOS/09 do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 08.2017
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 08.2017
Sprawił: br. sanitarna	mgr inż. Andrzej Baczmański	Upr.bud. nr 14/93/ZG do projek. w zakresie sieci sanitarnych	podpis: data: 08.2017