


# Schemat przekroju poprzecznego wykopu (wykop dla pojedynczej sieci)

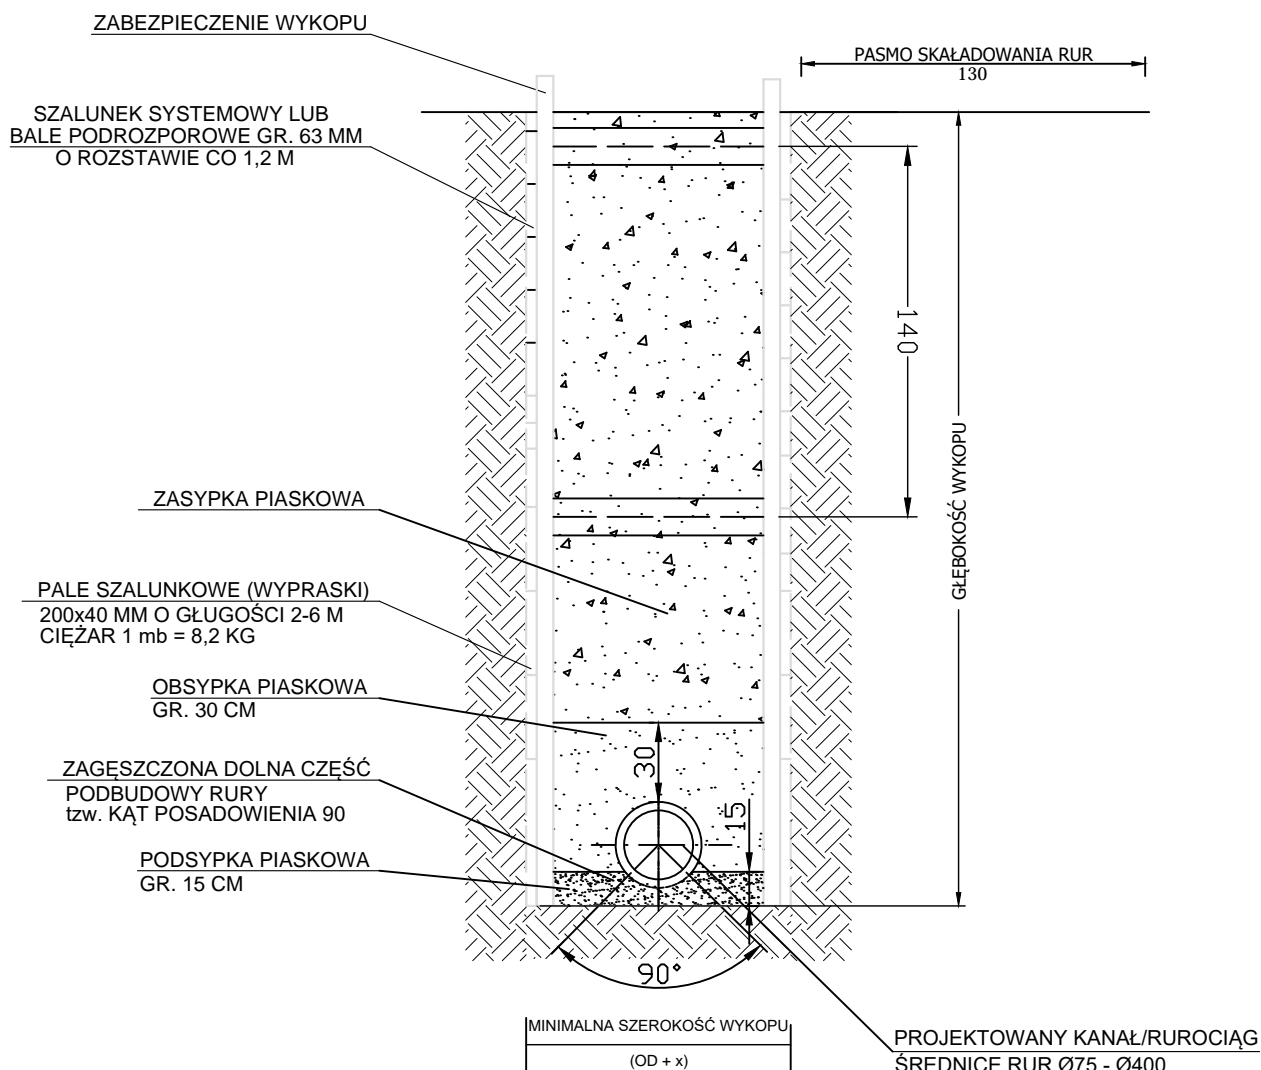

Minimalna szerokość wykopu	
Wymiar nominalny DN	Minimalna szerokość wykopu obudowanego (OD + x) [m]
DN ≤ 225	OD + 0,4
225 < DN ≤ 350	OD + 0,5
350 < DN < 700	OD + 0,7
700 < DN	OD + 0,85
OD - średnica zewnętrzna przewodu (m)	
Szerokość wykopu zależne od głębokości	
Głębokość wykopu [m]	Min. Szerokość wykopu [m]
< 1,0	nie ma wymagań
1 ≤ 1,75	0,8
1,75 ≤ 4	0,9
> 4	1,0

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o. ul. Śleźna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl		<b>ESKO</b> CONSULTING	
Obiekt: BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI ZIELĄTKOWO I CHŁUDOWO, GMINA SUCHY LAS - ETAP 3		skala 1:25 nr rys. IS26	
Tytuł rys.: PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU (DLA JEDNEJ SIECI)			
Projektant Wiodący: br. sanitarna	mgr inż. Paweł Winturski	LBS/0063/POOS/09 do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 08.2017
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczyńska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 08.2017
Sprawdził: br. sanitarna	mgr inż. Andrzej Baczyński	Upr.bud. nr 14/93/ZG do projek. w zakresie sieci sanitarnych	podpis: data: 08.2017