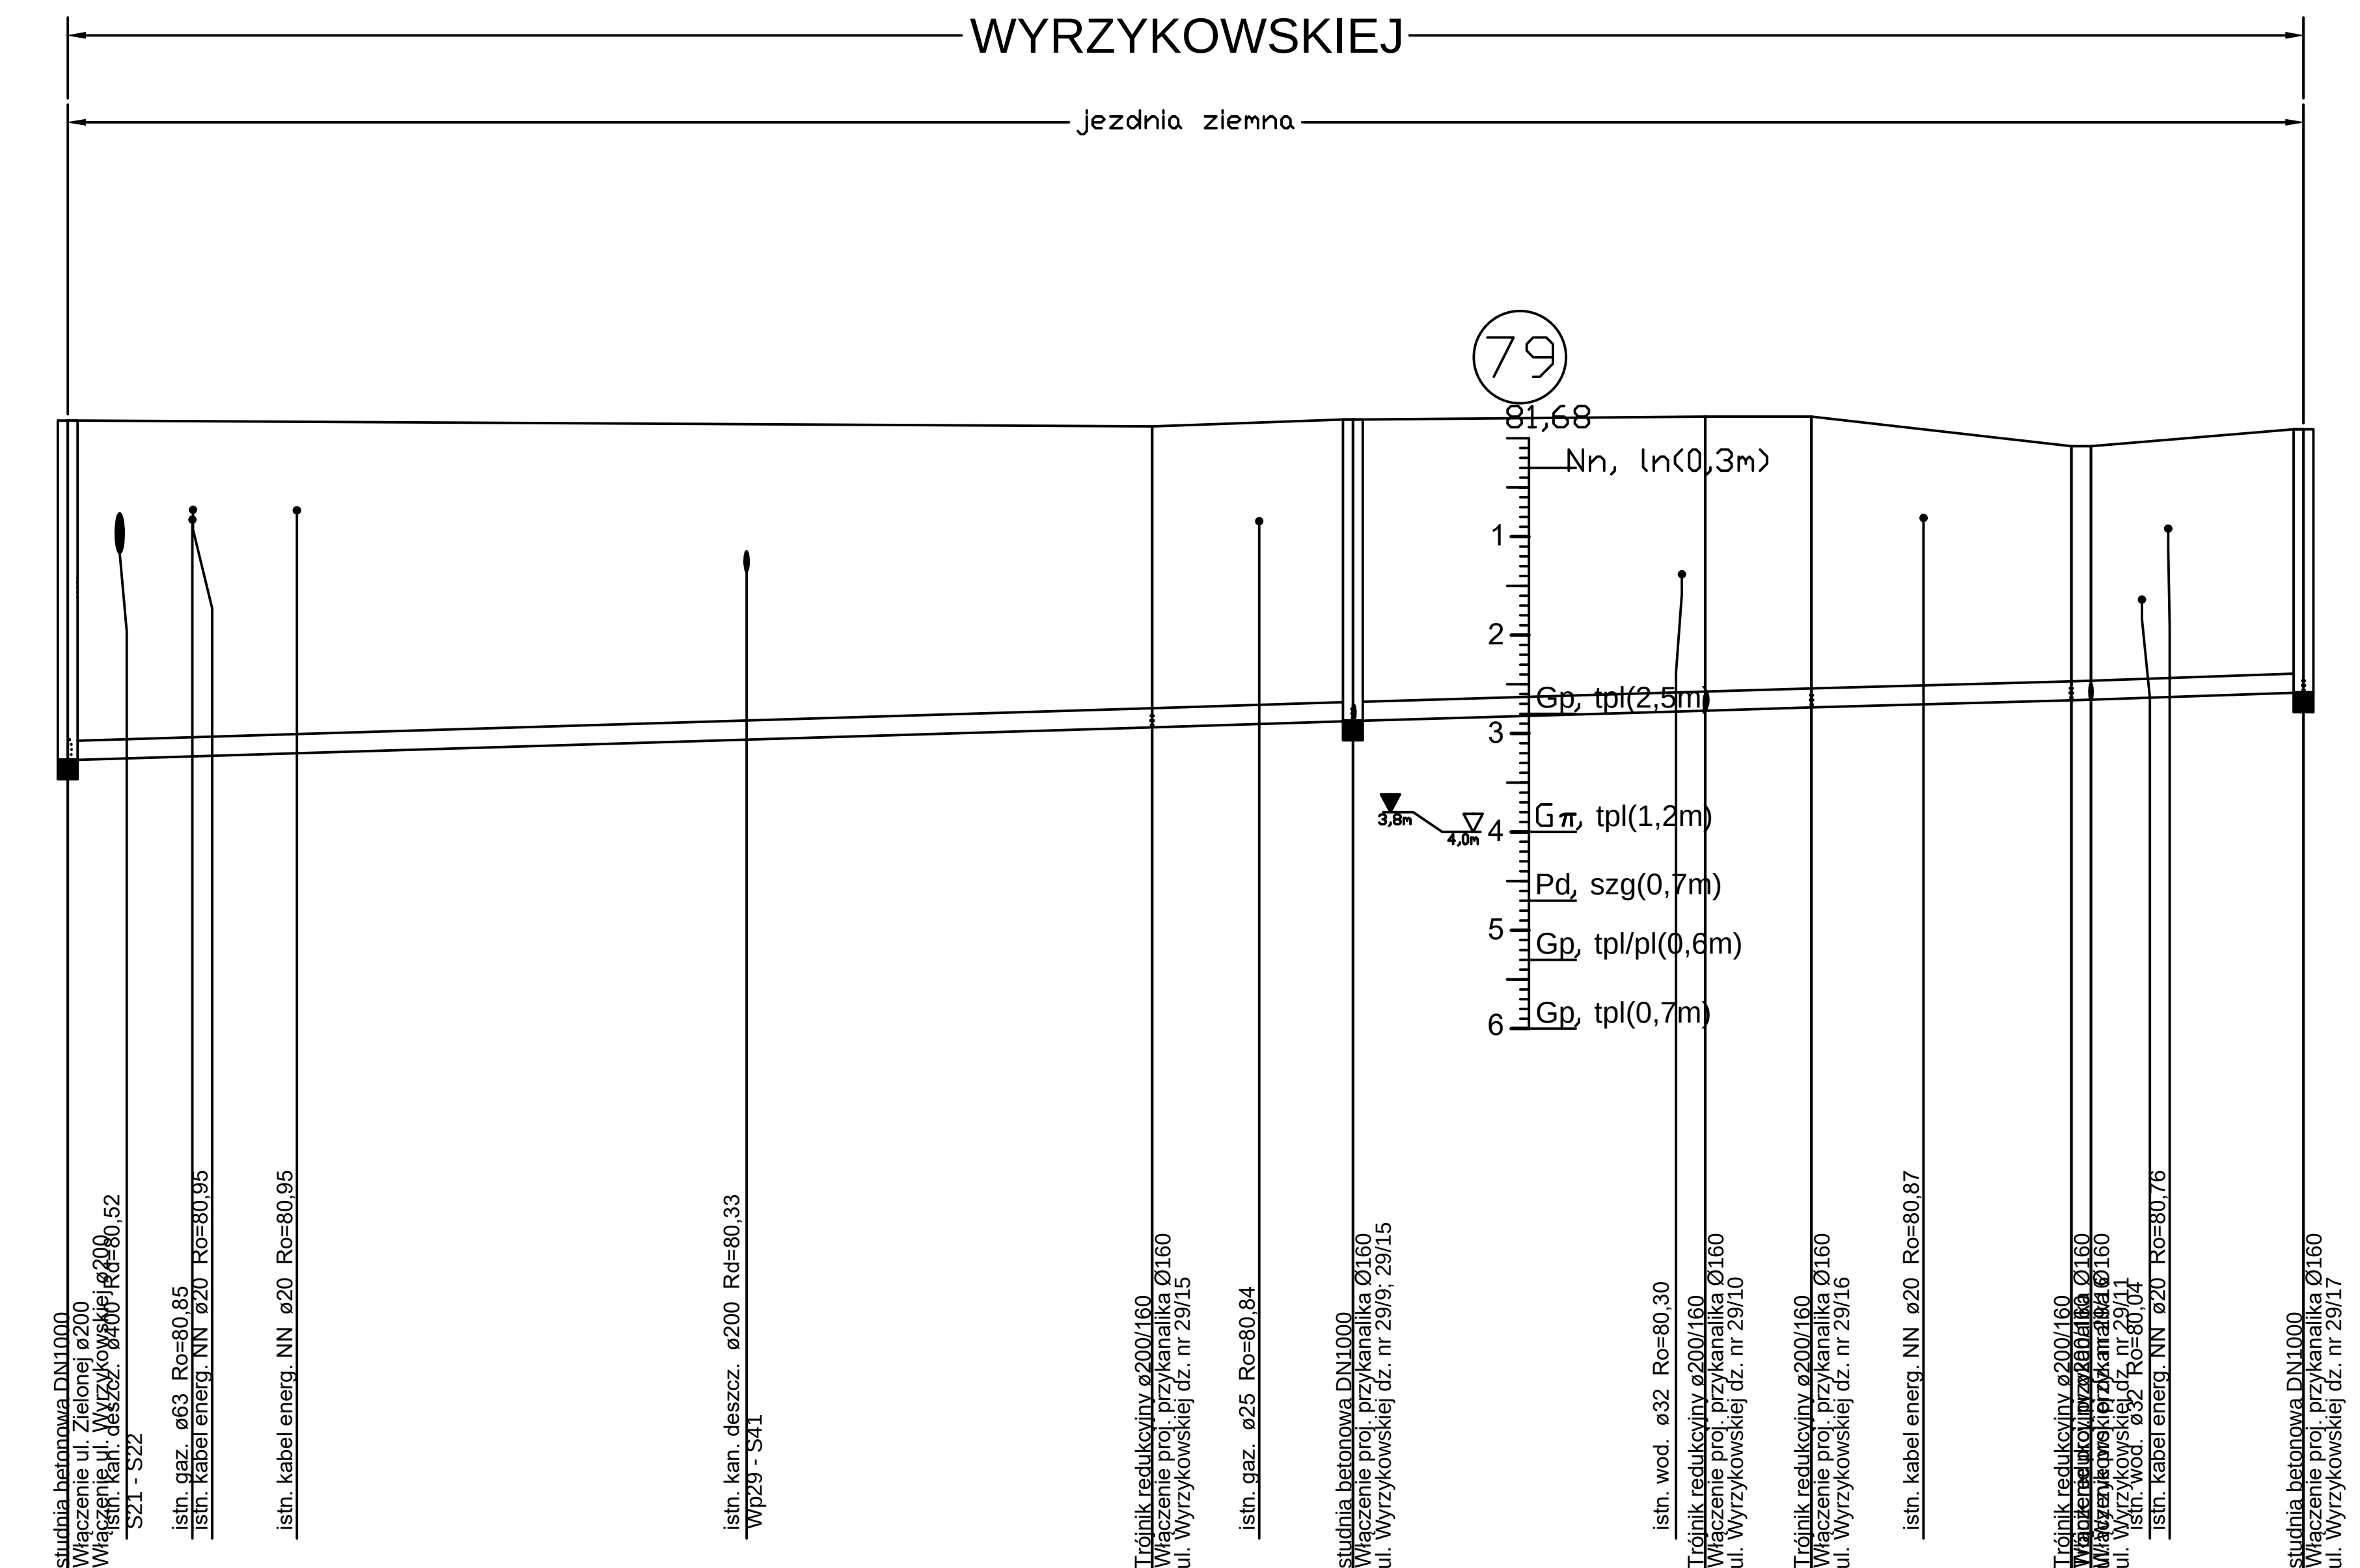

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

	KS326	T128	KS411	T127	T126	T125	T124	KS412
Rzędna terenu projektowanego	81,86	81,80	81,87	81,90	81,90	81,60	81,60	81,77
Rzędna terenu istniejącego	81,86	81,80	81,87	81,90	81,90	81,60	81,60	81,77
Rzędna dna kanału	78,41	78,74	78,81	78,91	78,95	79,02	79,03	79,10
Zagłębienie dna kanału [m]	3,45	3,06	3,06	2,99	2,95	2,58	2,57	2,67
Odległości [m]	55,1	10,2	17,9	5,4	13,2	1,0	10,8	
Średnice / Spadek	200×5,9 / 0,6 %					200×5,9 / 0,7 %		
Długość trasy [m]	0,0	55,1	65,3	83,2	88,7	101,8	102,8	113,7

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać próbną odkrywkę. Prace w pobliżu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sposobem ręcznym.
- Wykopy wąskoprzestrzenne
- Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U
- Rury kanalizacyjne tłoczne PE100
- Rura ochronna o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu z sieciami kablowymi

LEGENDA

(podwójna linia)	Projektowana kanalizacja sanitarna
(linia)	Teren isteniejący
H	Gleba
NNB	Nasyp niebudowlany
Pd	Piasek droby
Pg	Piasek gliniasty
Gp	Glina piaszczysta
71	Nr otworu geologicznego
1,0m	Nawiercony poziom wody gruntowej
2,5m	Ustabilizowany poziom wody gruntowej

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

ESKO CONSULTING

Obiekt:	BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI ZIELĄTKOWO I CHLUDOWO, GMINA SUCHY LAS - ETAP 3		*skala* 1:100/1:500
Tytuł rys.:	PROFIL - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA		*nr rys.* IS11.1
Projektant Wiodący: br. sanitarna	*mgr inż. Paweł Winturski*	*LBS/0063/POOS/09 do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej*	*podpis:* *data: 08.2017*
Projektował: br. sanitarna	*mgr inż. Bożena Baczmańska*	*Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projek. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej*	*podpis:* *data: 08.2017*
Sprawdził: br. sanitarna	*mgr inż.Andrzej Baczmański*	*Upr.bud. nr 14/93/ZG do projek. w zakresie sieci sanitarnych*	*podpis:* *data: 08.2017*