


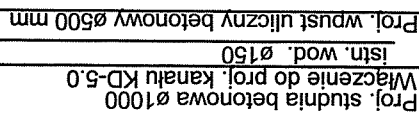


\$5k2/2 1.500

Poziom porównawczy 75,00 m n.p.m.

\$133.1 Wp109

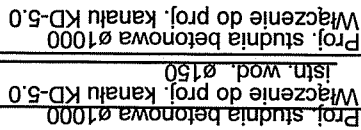

w przypadku włączenia przykanalika do studni kanalizacyjnej na wysokości większej niż 0,5 m należy stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianą studzienki

proj. kanał deszczowy
teren istniejący
teren projektowany

ESKO
CONSULTING

Stradum:	Sanitarna	PROJEKT WYKON
Warunki:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej w	
Zadanie:	Zielątkowo Chłudowo, Gmina Suchy Las	
Obiekt:	Kanalizacja deszczowa	
Tytuł rys.:	Profil podłogowy, przyłącze wpu	
Adres obiektu:	m. Zielątkowo, gm. Suchy Las	
Projektował:	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.budowlana bez ogr.
Sprawił:	mgr inż. Małgorzata Kozłowska	LBS/2000000000
br. sanitarna		