


ul. Kręta

Posadowienie rurociągu na podstyce z piasku średniego grubości 10cm zagęszczonej do $I_s=0,96$ wg Proctor (PN-88/B-4481)
Zabezpieczenie ścian pionowych wykopu boksem szalunkowym

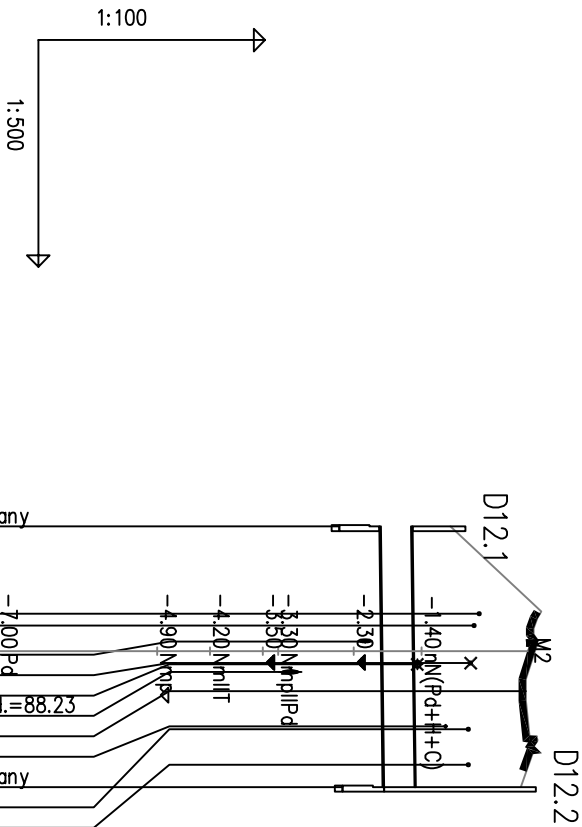

OZNACZENIE PROFILU:		D12.2	
POZIOM PORÓWNAWCZY		80.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU		90.45	Wylot betonowy DN400 prefabrykowany
RZĘDNA DNA KANAŁU	89.53	91.65	kabel telek.
	89.54	91.60	kabel w rurze osł.
	89.55	91.45	Skrzyżowanie z proj. Wod. ø125
	89.56	91.50	kabel telek. do likwidacji
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.92	1.81	Wod. do likwidacji
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.25% 17.25m		Skrzyżowanie z proj. KS ø200, Rz.d.=88.23
			Proj. droga
			Gaz.
			Wylot betonowy DN400 prefabrykowany
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U SN8 ø400		kabel energ.
			Proj. kabel energ.
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.80	
		9.05	
		17.25	
		10.90	
		17.25	
HEKTOMETRY	D12.1	D12.2	

P.S./Eh-Graf, Generator Planowy Profil Kordonator 8.0
Nazwa pliku: Ciepłowno etap IV_MF_3_kręta Projekt_KO

Zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Gołęczewo w Gminie Suchy Las - Etap IV

Biuro Projektowe:		Zamawiający:		
<div><p>BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461 60-451 Poznań Tel. +48 61 686-93-12 Fax. +48 61 686-93-15 e-mail: bbf@bbf.pl NIP: 761-10-09-458 REGON: 008379341</p></div>		<div><p>Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las Tel. +48 61 892 62 50 Fax. +48 61 812 52 12 www: www.suchylas.pl NIP: 777-31-45-371 REGON: 631258508</p></div>		
Autorzacja:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Branża: Sanitarna				
Projektant:	inż. Zofia Lewandowska	39/83/Pw		05.2020
Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Kaczmarek	WKP/0174/POOS/15		05.2020
Branża: Konstrukcyjna				
Projektant:	mgr inż. Mariusz Rogoża	KP/0242/POOK/12		05.2020
Sprawdzający:	mgr inż. Henryk Nowacki	430/83/Pw		05.2020