


Skala 1:500

dla KD-1.2.1.1

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

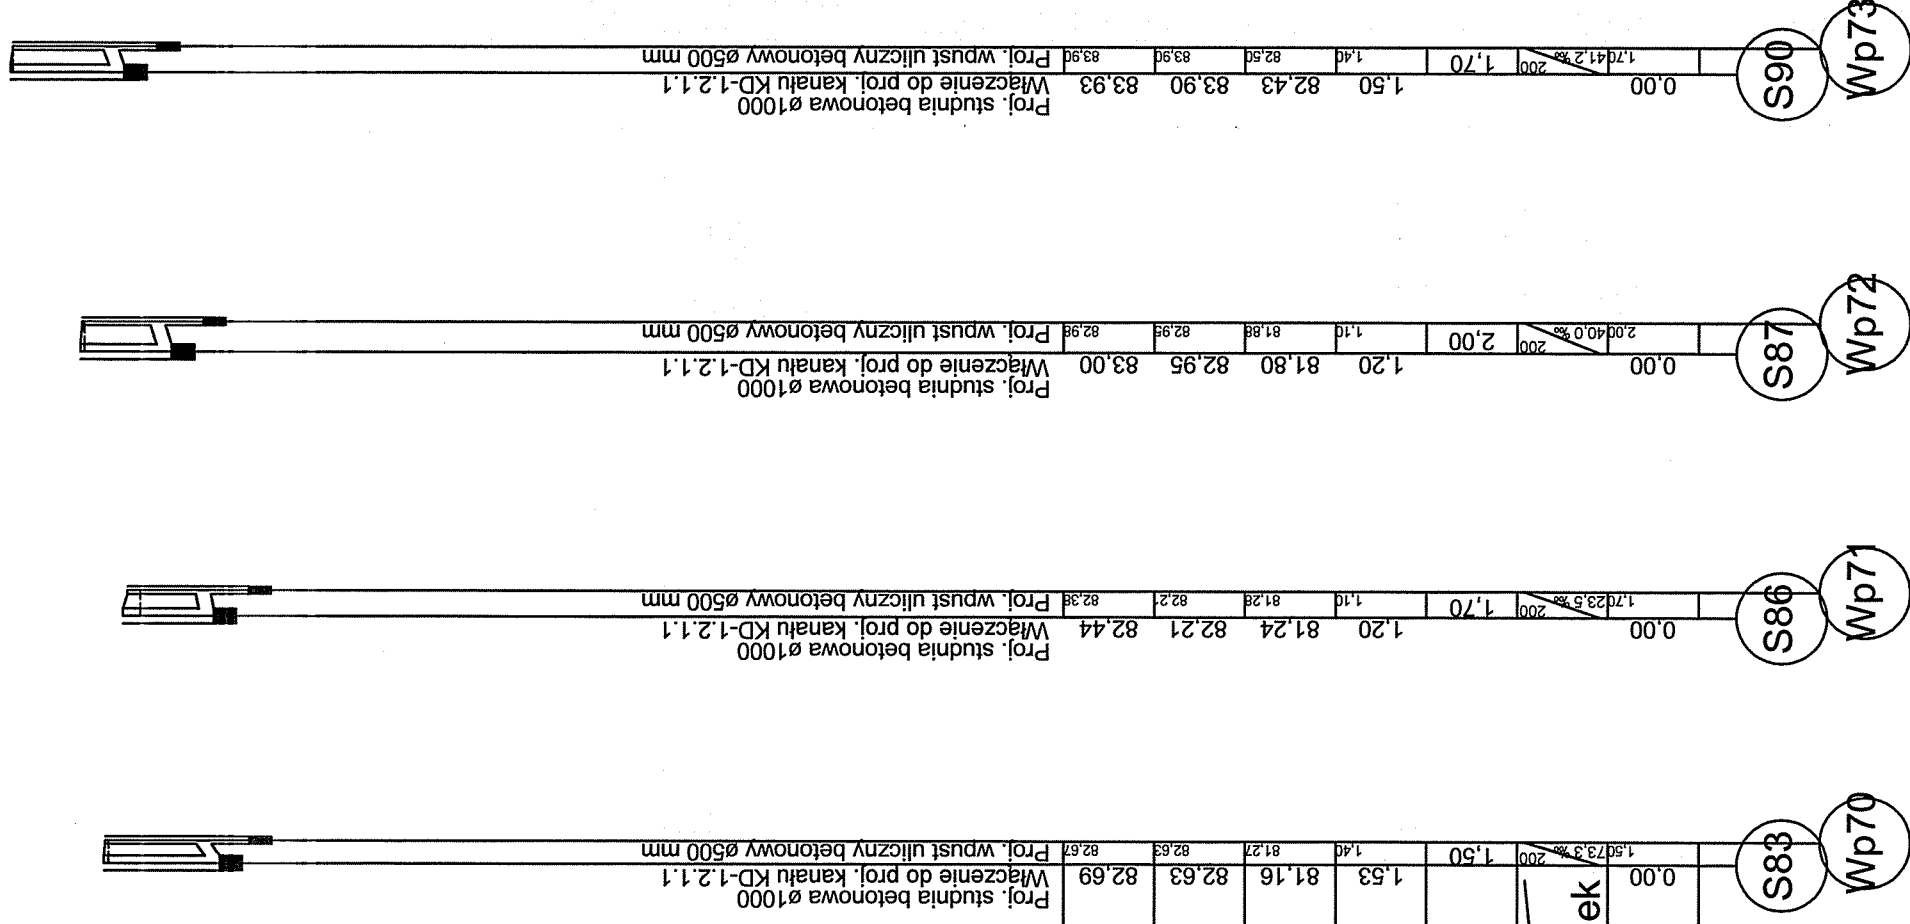

Rzędna terenu projektowanego	82.69
Rzędna terenu istniejącego	82.63
Rzędna dna kanału	81.16
Zagłębienie dna kanału [m]	1.53
Odstęgi [m]	1.50
Średnice, materiał	200
Spadek	1.50/73.3‰
Długość trasy [m]	0.00



Uwaga:

w przypadku włączenia przykanalka do studni kanalizacyjnej na wysokości większej niż 0,5 m należy stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianą studzienki

LEGENDA:

ESKO CONSULTING		PROJEKT WYKONAWCZY	
Etap: Stadium: Branża:	Sanitarna		
Zadanie:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Ziębki ¹ i Chłudowo, Gmina Suchy Las - Etap3		
Tytuł:	Kanalizacja deszczowa		
Obiekt:	Profil podbitny przyłączy wpustów na KD-1.2.1.1		
Tytuł rys.: Adres obiektu:	m. Ziębki ¹ i Chłudowo, gm. Suchy Las		
Projektował: inż. architekt	mgr inż. Bożena Baczmańska		
Sprawdził: inż. architekt	mgr inż. Małgorzata Kozłowska		
Skala: 1:100/500		Nr rys.: 23	
Podpis: 		Podpis: 	
Data: 04.02.16r.		Data: 04.02.16r.	
Data: 04.02.16r.		Data: 04.02.16r.	