



PRZEKRÓJ A-A

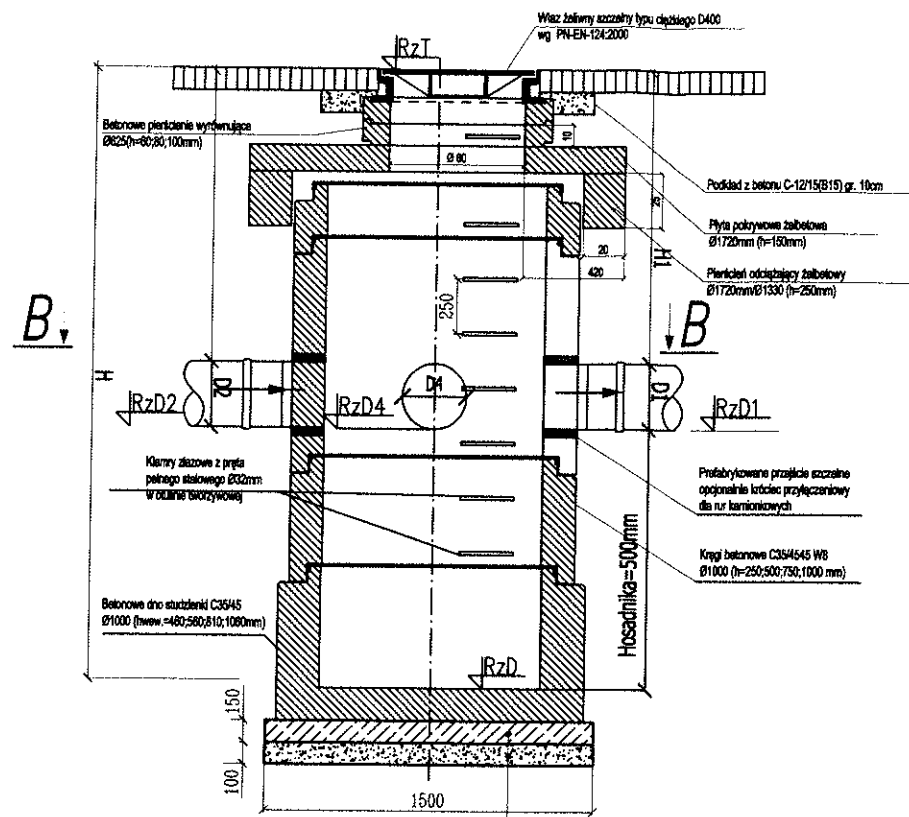


Wypoziomowana płyta żelbetowa z betonu C12/15, gr. 15 cm
Podsyпка piaskowa zagęszczona do $\rho_s \geq 0,97$ gr. 10cm

PRZEKRÓJ B-B

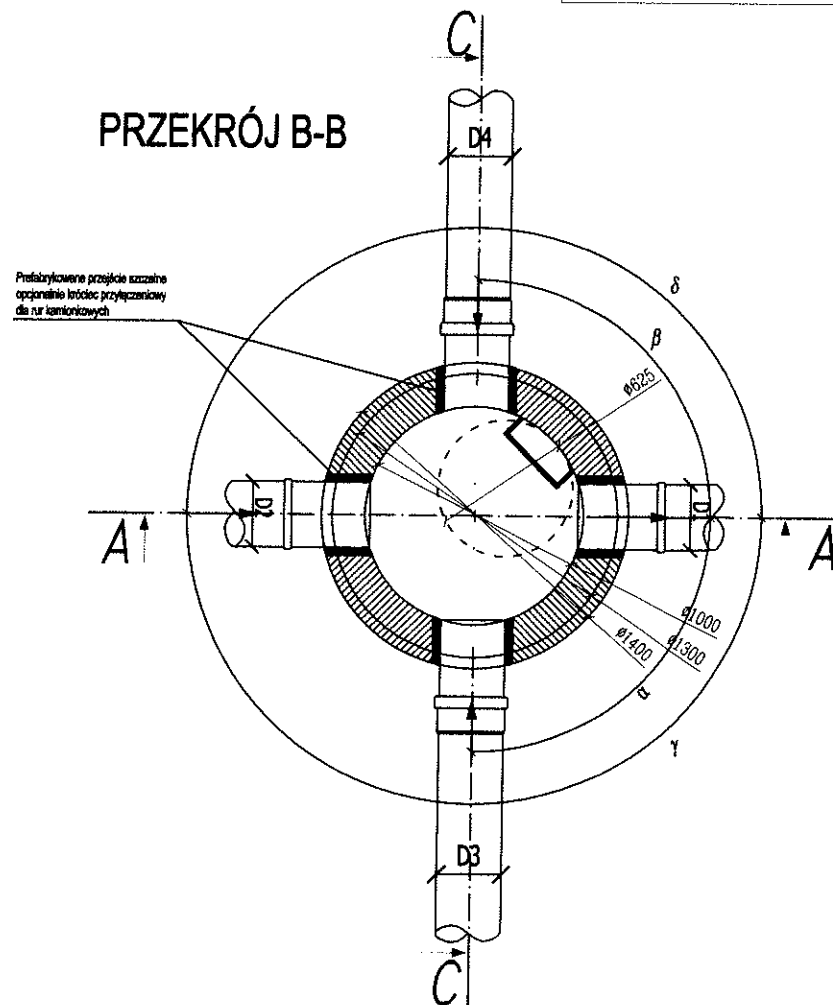

PRZEKRÓJ C-C

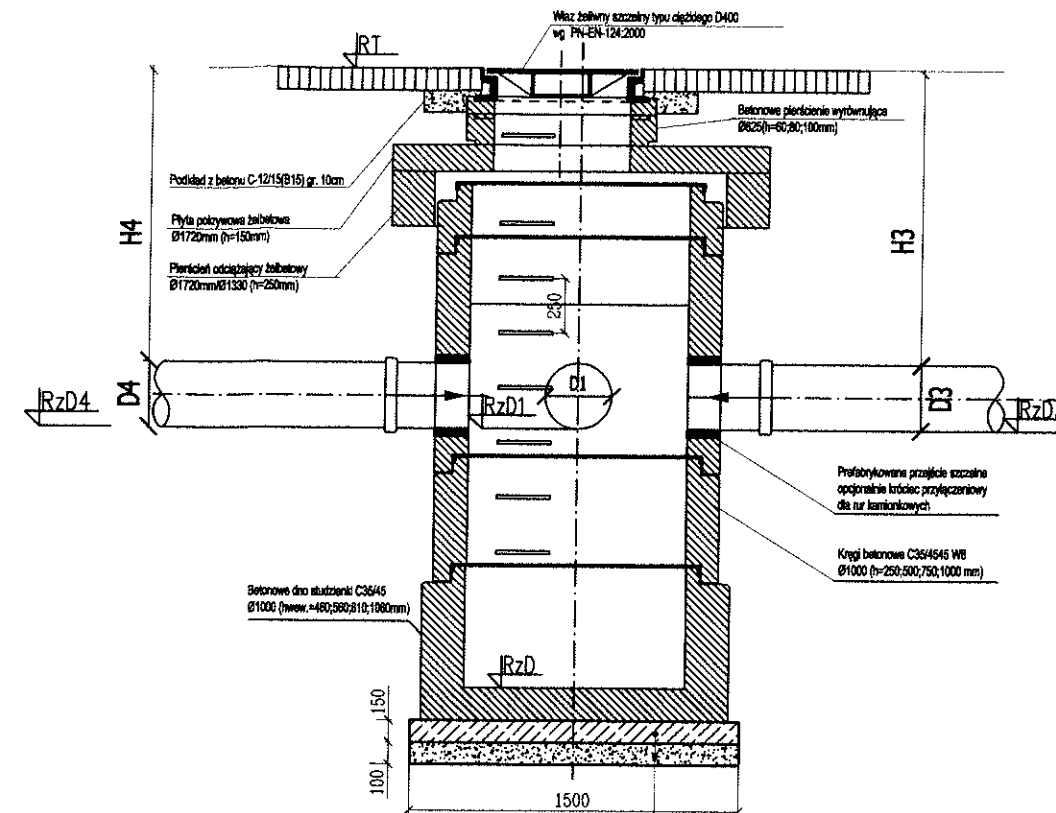

Wypoziomowana płyta żelbetowa z betonu C12/15, gr. 15 cm
Podsyпка piaskowa zagęszczona do $\rho_s \geq 0,97$ gr. 10cm

ZESTAWIENIE STUDNI OSADNIKOWYCH DN1000



Lp	Nr s taćki	Rz T	Rz D	Rz K1	Rz K2	Rz K3	Rz K4	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	H [m]	H1 [m]	H2 [m]	H3 [m]	H4 [m]	α [o]	β [o]	γ [o]	δ [o]
		[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S113	80,75	79,21	79,71	79,73	79,73	79,73	315	315	200	200	1,54	1,04	1,02	1,02	1,02	127	112	172	-
2	S118	82,44	80,86	81,36	81,38	-	81,38	315	315	-	200	1,58	1,08	1,06	-	1,06	-	139	-	177
3	S128	84,45	82,60	83,10	83,12	83,12	-	315	315	200	-	1,85	1,35	1,33	1,33	-	113	-	180	-
4	S133	86,12	84,26	84,76	84,78	-	-	315	315	-	-	1,86	1,36	-	-	-	-	-	180	-
5	S1	70,60	68,47	68,97	68,99	-	-	500	500	-	-	2,13	1,63	-	-	-	-	90	-	161

Uwaga!

1. Studnie z betonu klasy min. C35/45 (B45)
2. Elementy studni łączone za pomocą uszczelki elastomerowej.

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (66) 451-85-86, fax (66) 451-85-85
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

ESKO
CONSULTING

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Sanitarna		
Zadanie:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielińskowo i Chłudowo, Gmina Suchy Las - Etap III	skala -	
Objekt:	Kanalizacja deszczowa		
Tytuł rys.:	Studzienka rewizyjna 1000 mm z osadnikiem	nr rys. 2	
Adres obiektu:	m. Zielińskowo, gm. Suchy Las		
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis:  data: 03.2018r.
Sprawdził: br. sanitarna	mgr inż. Małgorzata Kozłowska	LBS/0017/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis:  data: 03.2018r.