


Schemat przekroju poprzecznego wykopu

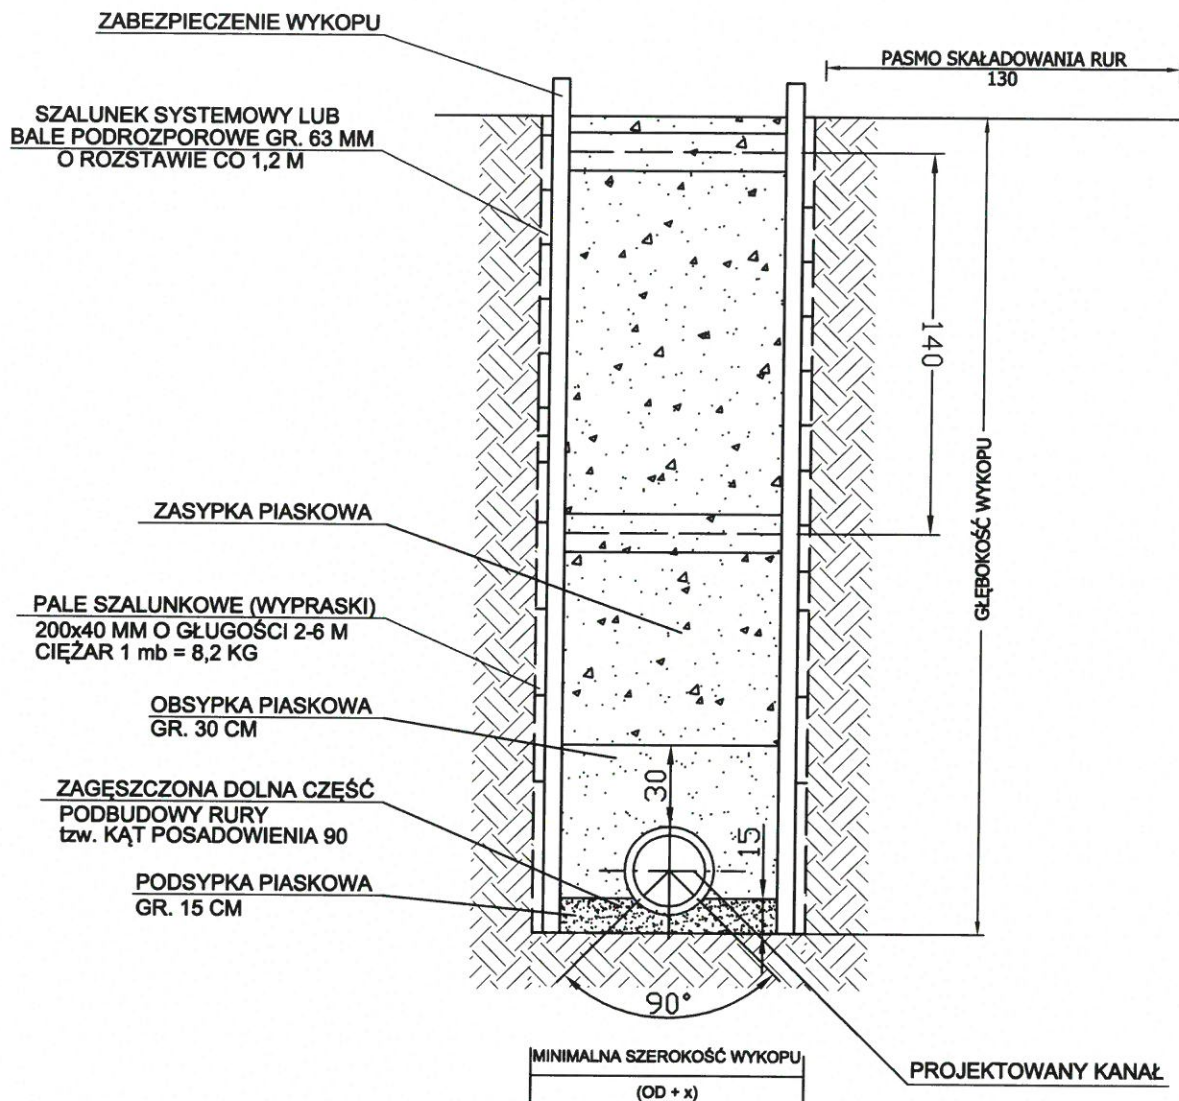

Minimalna szerokość wykopu

Wymiar nominalny DN	Minimalna szerokość wykopu obudowanego (OD + x) [m]
DN ≤ 225	OD + 0,4
225 < DN ≤ 350	OD + 0,5
350 < DN < 700	OD + 0,7
700 < DN	OD + 0,85

OD - średnica zewnętrzna przewodu (m)

Szerokość wykopu zależne od głębokości

Głębokość wykopu [m]	Min. Szerokość wykopu [m]
< 1,0	nie ma wymagań
1 ≤ 1,75	0,8
1,75 ≤ 4	0,9
> 4	1,0

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

ESKO
CONSULTING

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Sanitarna		
Zadanie:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, Gmina Suchy Las - Etap III		skala
Objekt:	Kanalizacja deszczowa		-
Tytuł rys.:	Schemat przekroju poprzecznego wykopu		nr rys.
Adres obiektu:	m. Zielątkowo, gm. Suchy Las		7
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 03.2018r.
Sprawdził: br. sanitarna	mgr inż. Małgorzata Kozłowska	LBS/0017/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 03.2018r.